


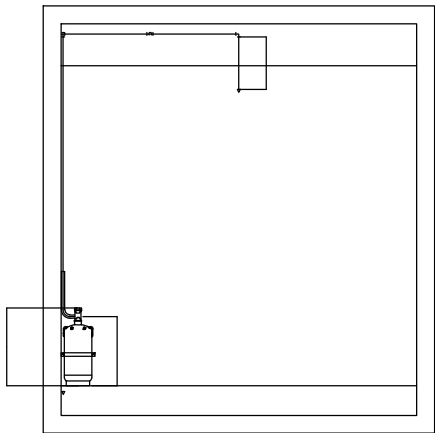
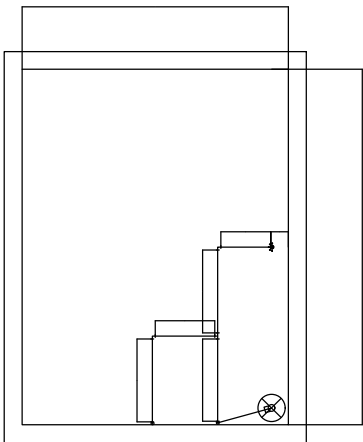
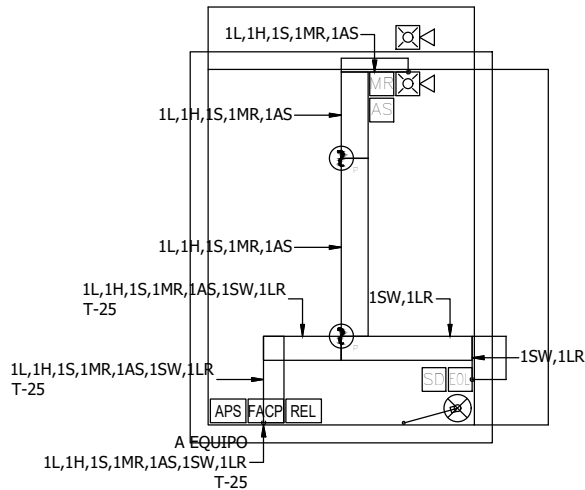


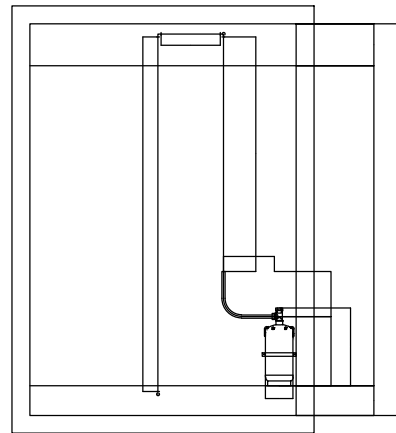

- FACP** TABLERO DE ALARMA Y DETECCION
- APS** FUENTE DE PODER AUXILIAR
- REL** Analog addressable releasing module
- REL** Modelo SIGA-REL;
- REL** cabinet for mounting releasing MFC-A
- REL** Detector de humo
- REL** Modelo SIGA-PD
- REL** Manual releasing station
- REL** Modelo 278-REL
- REL** Manual Abort Station
- REL** Modelo RELA-ABT
- REL** Horn-Strobe
- REL** Modelo 757-3A-T
- REL** Polarized end-of-line relay
- REL** Modelo RELA-EOL
- REL** Service Disconnect Switch
- REL** Modelo RELA-SRV-1

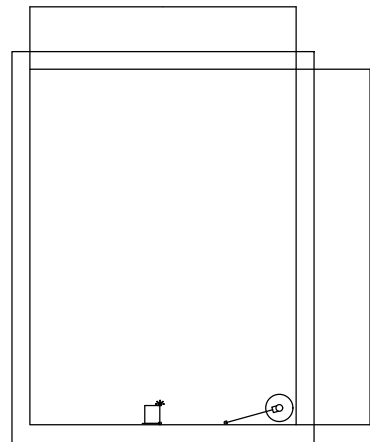

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

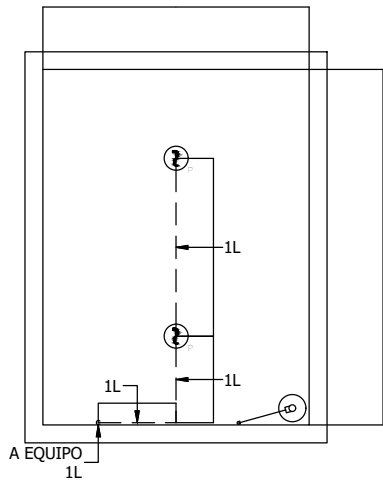

FACULTAD DE ARQUITECTURA



LA NUEVA INSPIRACIÓN



SECRETARÍA DE SALUD

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS, EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L. FASE I

UBICACIÓN:

JUÁREZ, N.L.

CLAVE CATASTRAL:

CONTIENE:

NOTAS GENERALES:

-ACOTACIONES EN METROS

-NO SE TOMARÁN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO

-LA PLANTA ARQUITECTÓNICA VALE SOBRE TODAS LAS PLANTAS

-ESTE PLANO DEBERÁ VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES. CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA.

-EL CONTRATISTA RECTIFICARÁ EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR, LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO, DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE HUBIERE, ASÍ COMO LA INTERPRETACIÓN QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

-TODOS LOS ACABADOS SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERÁN EJECUTARSE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

-EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR TODAS LAS DIMENSIONES EN CAMPO, Y REPORTAR A LA ATENCIÓN INMEDIATA A DIRECCIÓN DE OBRA DE TODA DISCREPANCIA ENCONTRADA.

-TODO TRABAJO QUE REQUIERA DE MEDICIÓN SE REALIZARÁ CONSIDERANDO LA DIMENSIÓN EXPRESAMENTE INDICADA EN LOS DIBUJOS. NO DEBERÁN REALIZARSE MEDICIONES DIRECTAMENTE SOBRE LOS DIBUJOS.

-EL CONTRATISTA DEBERÁ PONER A REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA LAS DISCREPANCIAS ESPECÍFICAS.

-TODAS LAS ACOTACIONES Y NIVELES EN ESTOS PLANOS SE EXPRESAN EN METROS Y GRADOS.

-TODAS LAS DIMENSIONES MOSTRADAS SE INDICAN A PAÑO DE MAMPOSTERÍA, PAÑO DE CONCRETO, PAÑO DE MURO DE LAMINA TERMINADO, EJE CENTRAL DE COLUMNAS, O PAÑO DE MURO DIVISORIO INTERIOR, SEGÚN SEA EL CASO, A MENOS QUE CLARAMENTE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

-EL CONTRATISTA GENERAL DEBERÁ VERIFICAR Y COORDINAR TODOS LOS TIPOS, TAMAÑOS Y UBICACIONES DE TODA ABERTURA PARA INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, MECÁNICAS, DE EQUIPO ELÉCTRICO, BASES Y EMPAQUES PARA EQUIPOS, ASÍ COMO INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y ORDENAR ANTES DE PROCEDER A REALIZAR LOS TRABAJOS.

-TODAS LAS DUDAS, LIMITACIONES DE ESPACIO, INTERFERENCIAS O CONFLICTOS CON LA ESTRUCTURA, DEBERÁN CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA ANTES DE PROCEDER CON ADJELUCACIONES EN OBRA.

-EL CONSTRUCTOR Y/O GERENCIA DE OBRA DEBERÁ VERIFICAR CONTINUAMENTE QUE LOS PLANOS ESTÉN ACTUALIZADOS Y ASEGURAR LA CORRECTA COORDINACIÓN CON LAS OTRAS ACTIVIDADES DE LA OBRA.

REVISIÓN

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
001	PARA CONSTRUCCIÓN	20/07/2018

APROBACIÓN

INICIALES	S	FIRMA	FECHA

COORDINACIÓN

DISEÑO/DIBUJO	ING. OMAR VILCHEZ
REVISADO POR	ING. JORGE CASTILLO
APROBADO POR	ING. CARLOS DAVID PINEDA
ARCHIVO CAD	

NORTE:



CONTENIDO DEL PLANO

Sistema de Supresion FM200

CLAVE DEL PLANO

HJ-FM200-PB-001

ESCALA

ACOTACIÓN

ESCALA GRÁFICA:



ING. CARLOS DAVID PINEDA GONZALEZ

CED. 5099012

NOTA:

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.

JUÁREZ, N.L.

MONITORIO N. L. A. JULIO DE 2018

REVISADA: