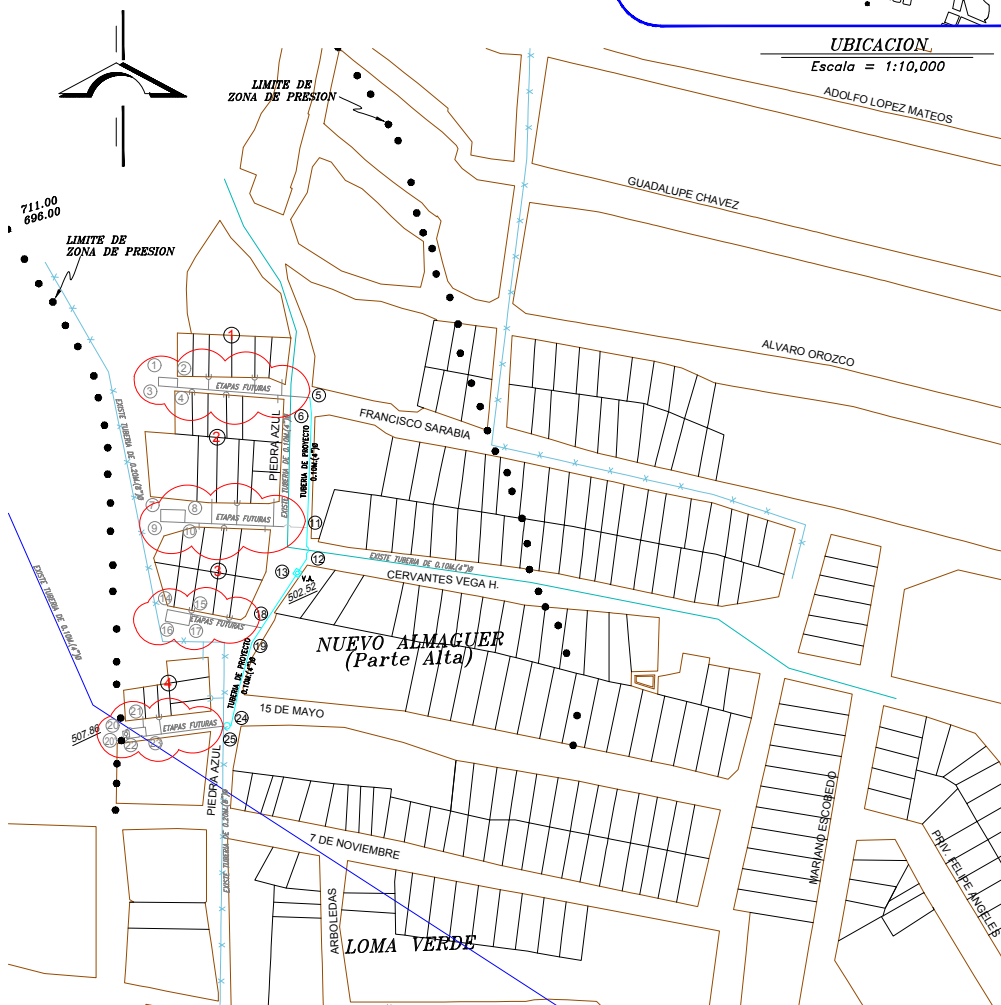
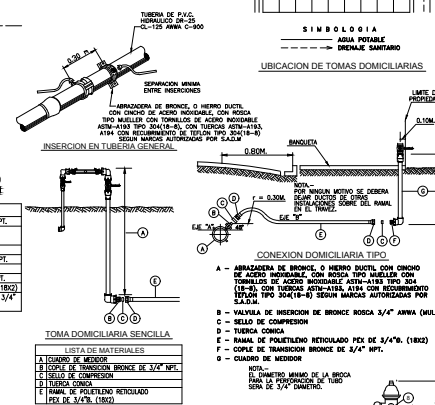
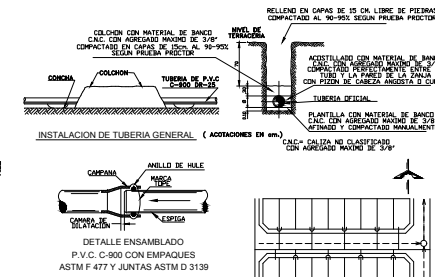
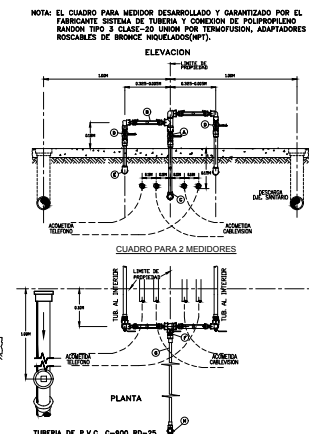
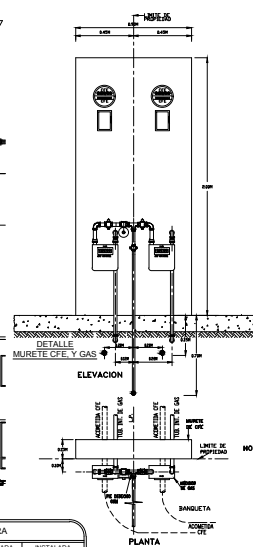
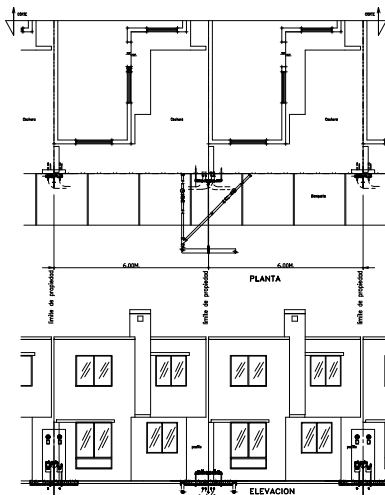
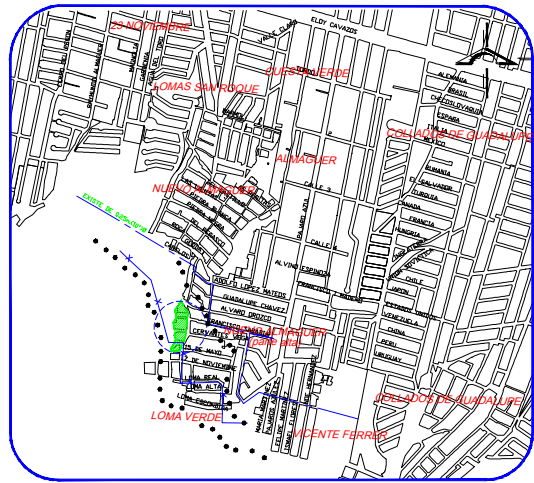


CANTIDADES DE OBRA				
TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICO Ø 25 CL. 160 ANCHA C-200				
—	101 m	(101) P.V.C.	PROYECTADA (LONG. DE m)	191.60 Mts.
+	152 m	(152) P.V.C.	INSTALADA (LONG. DE m)	
+	203 m	(203) P.V.C.		
—	254 m	(104) P.V.C.		
—	305 m	(127) P.V.C.		
TOMAS DOMICILIARIAS			PROYECTADA	INSTALADA
	LARGO	CORTO	LARGO	CORTO
SICILLAS DE 19 mm (3/4")				
	19 mm	3/4")		
BORNES DE 19 mm (3/4")				
	19 mm	3/4")		
TOMAS DE 25 mm (1")				
	25 mm	1")		
TOMAS DE 31 mm (1 1/4")				
	31 mm	1 1/4")		
VALVULA DE CIERPUEBTA ANCHA C-509 EXTREMOS BRIDADOS				
	1"	6"	8"	10"
	1			

DIRECCION DE LOS EMPUJES Y FORMAS DE COLOCAR LOS ATRACUOS

TEE DE HIERRO DUCTIL
BRIDA C-153

CODO DE P.V.C. 90°

TEE Y TAPA CIEGA

DIM. NOMINAL DE LA PZA. ESP.	ALTURA	LADO "A"	LADO "B"	VOL. POR ATRAQUE
MILIMETROS	PULGADAS	cm	cm	m ³
76	3	30	30	0.027
102	4	35	35	0.032
152	6	45	45	0.036
203	8	45	35	0.063
254	10	50	45	0.070





LISTA DE MATERIALES	
A.	CUADRO DE MIZORON
B.	COPILE DE TRANSICION BRONCE DE 3/4" NPT.
C.	SELLO DE COMPRESION
D.	TUERCA CONICA
E.	RAMAL DE POLIETILENO RETICULADO PEX DE 3/4"Ø. (18X2)

[illegible]

NOTA.-ANTES DE INICIAR ESTA OBRA, SE DEBERA DE LOCALIZAR Y DESCUBRIR LAS TUBERIAS EN LOS PUNTOS DE CONEXION MARCADOS EN EL PROYECTO PARA DEFINIR UBICACION EXACTA Y PIEZAS DE ENTROQUE REQUERIDAS, EN COORDINACION CON EL SUPERVISOR DE S.A.D.M.

.-ANTES DE INICIAR ESTA OBRA, ES NECESARIO LOCALIZAR TODOS LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA NO DAMARLOS.

DATOS DEL PROYECTO	
N.- DE LOTES	= 28
HAB. POR LOTES	= 6
POBLACION	= 168
DOTACION L/HAB./DIA	= 254
COEF. DE VARIACION DIARIA	= 1.2
COEF. DE VARIACION HORARIA	= 1.8
GASTO MEDIO L.P.S.	= 0.4

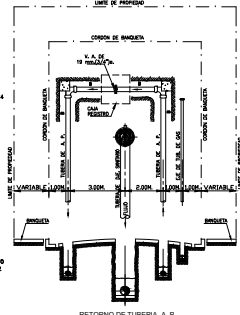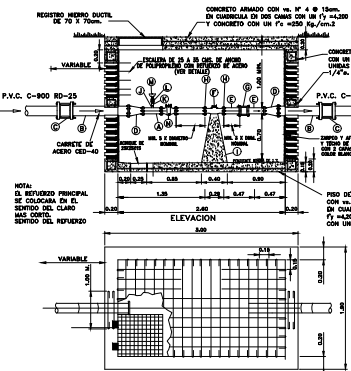[illegible]