


ESQUEMÁTICO

- 1.- TODAS LAS TRAYECTORIAS Y SALIDA DE LOS TUBOS CONDUITS SON APROXIMADOS, LA UBICACION EXACTA SERA DETERMINADA EN CAMPO.
- 2.- TODAS LAS CONEXIONES PARA SISTEMAS DE TIERRAS SERAN SOLDABLES SALVO DONDE INDIQUE LO CONTRARIO.
- 3.- EN LAS CONEXIONES DE LOS MOTORES SE REQUIERE SER EN LA SIGUIENTE FORMA, PRIMERO DOS CAPAS DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO; SCOTCH No. 27, DOS CAPAS DE CINTA VULCANIZADA SCOTCH No. 23 Y AL ULTIMO DOS CAPAS DE CINTA SCOTCH No. 33.
- 4.- LA PUERTA DE LA CASETA DEBE TENER DOS PORTACANDADOS CON CABLE PROTECTOR DE LOS CANDADOS MCA. MASTER O SIMILAR.
- 5.- EL PROVEEDOR DE TELEMETRIA DEBEA CONOCER LAS AREAS DE INSTALACION Y VER QUE OBSTACULOS TIENE Y DEFINIR LA ALTURA DE LAS TORRES PARA SE RECONSTRUYAN LAS TORRES REPETIDORA PARA QUE SE TENGA COMUNICACION CON LA OFICINA DE S.A.D.M. UBICADA EN MATAMOROS No. 1717 PTE EN MONTERREY, N.L.
- 6.- EL PROVEEDOR DEBEA DAR UN CURSO AL PERSONAL DE S.A.D.M. SOBRE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.


SIN ESCALA

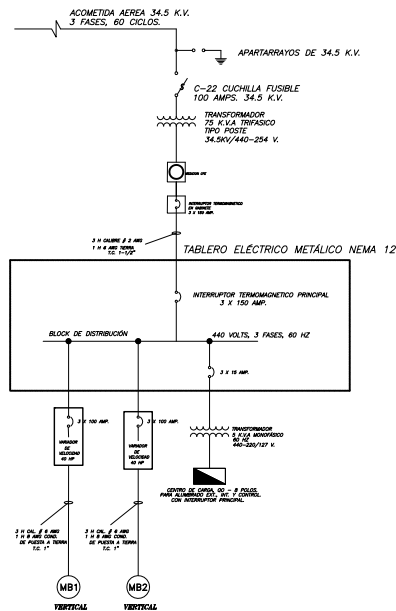


1-1/2"

CORTE 1



ESC. SIN ACOT cm




REGISTRO ELECTRICO DE BAJA TENSION
TIPO ARROYO.
(SIN ESCALA)

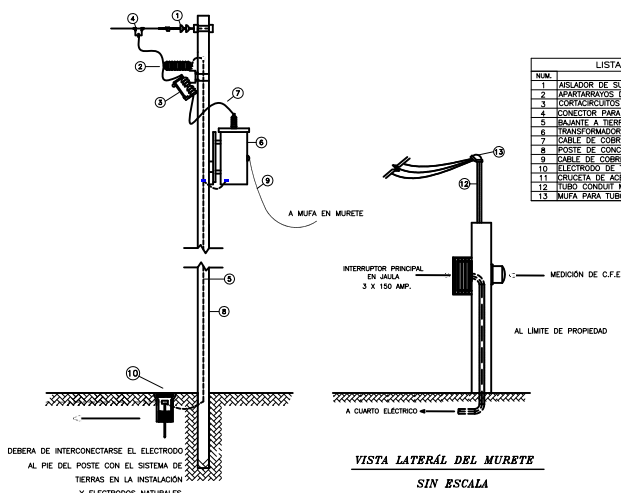


**DETALLE DE LA SUBESTACIÓN TIPO POSTE Y
ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN.**



SOORTE TIPO PARA TUBO CONDUIT



LISTA DE MATERIALES	
NUM.	DESCRIPCION
1	ASLADOR DE SUSCRIPCION S/R.
2	AFATARRAYOS DE VOLTAJE S/R.
3	CORTACRUCITOS FUSIBLE DE VOLTAJE S/R.
4	CONECTOR PARA LINEA VIVA
5	BAJANTE A TIERRA.
6	TRANSFORMADOR TRIFASICO
7	CABLE DE COBRE DESNUGO CAL. S/R.
8	POSTE DE CONCRETO SEGUN SE REQUIERA.
9	CABLE DE COBRE ASLADOR CAL. S/R.
10	ELECTRODO DE TIERRA EN REGISTRO.
11	CRUCETA DE ACERO INOXIDABLE.
12	TUBO CONDUIT METALICO DE PARED GRUESA.
13	MUFA PARA TUBO CONDUIT.

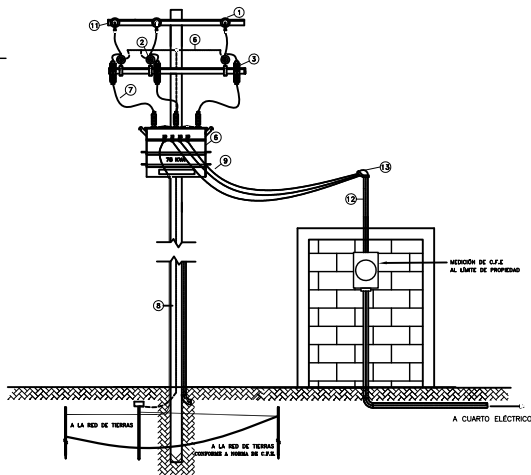

*DETALLE DE LA SUBESTACIÓN TIPO POSTE,
ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN Y CONEXIÓN A TABLERO ELÉCTRICO.*



CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN LA COL.
CERRO DE LA CAMPANA,
MONTERREY, N.L. LÍNEA DE
ALIMENTACIÓN, ESTACIÓN DE
BOMBEO Y ALIMENTADOR A
TANQUE DE AGUA

[MONTERREY, NUEVO LEÓN]

No.	REVISION / APROBACION	FECHA

UBICACIÓN:
COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES.
MONTERREY, N.L.

ESCALA:	ACOTACIONES:
INDICADA	INDICADA

FECHA: JULIO / 2019

RESPONSABLE DEL PROYECTO:

ARQ. SANDRA GUADALUPE PATIÑO MACÍAS
DIRECTORA DE PROYECTOS

DETALLES ELECTRICOS

CLAVE PLANO:
TAC-EB-03

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS