



SIMBOLOGIA

- | | |
|---|--|
|  | TABLERO DE DISTRIBUCION 3 FASES, 4 HILOS, 220/127V, MARCA SQUARE D. |
|  | CABLE DE COBRE TETRAPOLAR DE 4 CONDUCTORES CON ENGARGOLADO DE ACERO GALVANIZADO. |
|  | SUBE / BAJA TUBERÍA |
|  | CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA 4" x 4" |


NOTAS

- 1.- ACOTACIONES Y NIVELES EN METROS.
- 2.- TODO EL MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO DEBERÁN ESTAR CERTIFICADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES O POR LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADOS EN EL PAÍS (SECC. 110-2).
- 3.- ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER INSTALACIÓN CHECAR CON DIRECCIÓN DE OBRAS.
- 4.- EL CONTRATISTA QUE EJECUTE LA OBRA ELÉCTRICA, LO HARÁ DE ACUERDO A PLANOS APROBADOS PARA CONSTRUCCIÓN.
- 5.- TODA LA INSTALACION DEBE CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012.
- 6.- TODA LA TUBERÍA QUE SE INSTALE BAJO TECHO Y SOBRE PLAFÓN SERÁ LA INDICADA EN LOS PLANOS AUTORIZADOS PARA CONSTRUCCION.
- 7.- TODA LA TUBERÍA CONDUIT QUE SE INSTALE SOBREPUESTA EN LOSA O PARED SE SOPORTARÁ CON ABRAZADERAS A CADA 1.50 MTS.
- 8.- TODO EL CABLEADO SERÁ DEL TIPO THWHTHHWLS, 600 VOLTS, 7590°C, A ANTILAMPA, DE BAJA EMISION DE HUMOS.
- 9.- TODAS LAS CONEXIONES O EMPALMES DEBERÁN HACERSE CON CONECTOR DESCABLE O BIEN CON ESTANO Y CINCE DE AISLAR, SECC. 110-4(d)).
- 10.- LOS TABLEROS DE ALIMBRADO Y/O CONTACTOS DEBERÁN INSTALARSE A UNA ALTURA DE 1.80 MTS. MEDIDOS AL PÁNO SUPERIOR DESDE EL N.P.T.
- 11.- TODOS LOS TABLEROS Y CIRCUITOS DEBERÁN ESTAR CLARAMENTE IDENTIFICADOS.
- 12.- USAR TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA PARA EXTERIOR Y EN DONDE A JUICIO DEL SUPERVISOR LA TUBERÍA ESTE EXPUESTA A DAÑO MECÁNICO.
- 13.- TODA LA TUBERÍA ELÉCTRICA SOBRE PLAFÓN SERÁ INSTALADA SOBREPUESTA EN LOSA A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
- 14.- TODAS LAS Cajas MOLDEADAS DEBERÁN SER ATERIZADAS CON ZAPATA MECANICA

LUBRICACION



NORTE

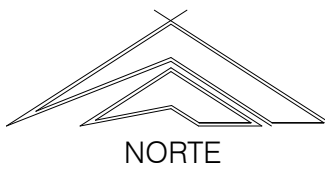

PROYECTO:

NUEVO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Owner]

SIMBOLOGÍA / NOTAS:

REVISIÓN

No:	REVISIÓN / APROBACIÓN	FECHA
0	PARA CONSTRUCCION	OCT/2018
1	PARA CONSTRUCCION	NOV/2019

UBICACIÓN:

AV. CONCORDIA ESQ. GRAL. FRANCISCO VILLA
ESCOBEDO, NUEVO LEÓN

ESCALA:

As indicated

ESCALA GRÁFICA:

FECHA

OCTUBRE/2018

ING. SERGIO A. QUINTANILLA SCOTT
IME CED. 1540960

PLANO:

ALIMENTADORES GENERALES PLANTA ALTA

CLAVE PLANO:

ELE - AG - 004

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.