

PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA																									
EQUIPO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE AIRE (FAN & COIL)																									
CODIGO	DESCRIPCION	AREA	CARACTERISTICAS VENTILACION		CARACTERISTICAS DE ENFRIAMIENTO							CARACTERISTICAS ELECTRICAS				CARACTERISTICAS CALEFACCION		DIMENSIONES					LADO DE CONEXIONES	MODELO	FABRICANTE
			FLUJO (CFM)	E.S.P. (P"CA)	CAPACIDAD REAL (MBH)	ENFRIAMIENTO SENSIBLE (MBH)	FLUJO (GPM)	W.P.D. (P"WC)	TEMPERATURA ENTRADA (°F)	TEMPERATURA SALIDA (°F)	V / F / HZ	POTENCIA MOTOR (HP)	CONSUMO (W)	MCA (Amper)	MOCP (Amper)	TIPO DE CALEFACCION	CAPACIDAD (kW)	VOLTAJE	LARGO (MTS.)	ANCHO (MTS.)	ALTO (MTS.)	PESO OP. (KG)			
FC-CEP-01	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO ELECTROCARDIOGRAMA	400	0.15	10.7	8.8	1.8	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEP-02	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO ELECTROENCEFALOGRAMA	400	0.15	10.7	8.8	1.8	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEP-03	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CAMARA GEBSEL	500	0.15	13.7	10.7	1.8	3.94	44	56	220/180	1 / 10	70	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.80	220/160	1.48	64	36	46.0	IZQUIERDO	HFXF06	TRANE
FC-CEP-04	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CAMARA GEBSEL	400	0.15	10.6	8.8	2.3	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEP-05	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSIQUIATRIA 5	400	0.15	10.6	8.8	1.8	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEP-06	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSIQUIATRIA 4	400	0.15	10.6	8.8	1.8	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEP-07	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSIQUIATRIA 3	400	0.15	10.6	8.8	1.8	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEP-08	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSIQUIATRIA 2	400	0.15	10.6	8.8	1.8	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEP-09	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSIQUIATRIA 1	400	0.15	10.6	8.8	1.8	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEP-10	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	ESPERA RECEPCION	1400	0.35	34.7	26.3	6.00	6.15	44	56	220/180	1 - 1 / 4	830	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	6.00	220/160	1.40	83	47	75.0	DERECHO	HCCA18	TRANE
FC-CEP-11	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	JEFE DE SERVICIO	400	0.15	7.8	6.4	1.30	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEP-12	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	ALMACEN	1400	0.35	40.7	32.5	7.00	6.15	44	56	220/180	1 - 1 / 4	830	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	6.00	220/160	1.40	83	47	75.0	DERECHO	HCCA18	TRANE
FC-CEP-13	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	SOMATOMETRIA	400	0.15	7.0	5.9	1.20	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEP-14	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	SALA DE ESPERA	1400	0.35	40.7	32.5	7.00	6.15	44	56	220/180	1 - 1 / 4	830	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	6.00	220/160	1.40	83	47	75.0	DERECHO	HCCA18	TRANE
FC-CEP-15	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO NEUROLOGIA	400	0.15	11.0	9.1	1.8	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEP-16	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	GUARDA	400	0.15	11.1	9.5	1.8	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	IZQUIERDO	HFXF05	TRANE
FC-CEP-17	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO DENTAL	400	0.15	10.6	9.0	1.8	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	DERECHO	HFXF05	TRANE
FC-CEP-18	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	TELEMEDICINA	400	0.15	10.8	9.0	1.8	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	DERECHO	HFXF05	TRANE
FC-CEP-19	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSICOLOGO 4	400	0.15	10.8	9.0	1.8	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	DERECHO	HFXF05	TRANE
FC-CEP-20	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSICOLOGO 3	400	0.15	10.8	9.0	1.8	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	DERECHO	HFXF05	TRANE
FC-CEP-21	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSICOLOGO 2	400	0.15	10.8	9.0	1.8	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	DERECHO	HFXF05	TRANE
FC-CEP-22	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSICOLOGO 1	400	0.15	10.8	9.0	1.8	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	DERECHO	HFXF05	TRANE

PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA									
EQUIPOS DE EXTRACCION									
CODIGO	DESCRIPCION	AREA	FLUJO DE AIRE	V/F/Hz	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (LxAxA) m	PESO (KG)	MODELO	FABRICANTE
VE-CEP-01	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	S.S.H. PERSONAL	100 CFM @ 0.2 hCA	127/180	29	0.29 x 0.29 x 195	2.3	CFP-225	SOLER & PALAU
VE-CEP-02	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	S.S.M. PERSONAL	100 CFM @ 0.2 hCA	127/180	29	0.29 x 0.29 x 195	2.3	CFP-225	SOLER & PALAU
VE-CEP-03	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	S.S.M. PERSONAL	100 CFM @ 0.2 hCA	127/180	29	0.29 x 0.29 x 195	2.3	CFP-225	SOLER & PALAU
VE-CEP-04	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	S.S.H. PERSONAL	100 CFM @ 0.2 hCA	127/180	29	0.29 x 0.29 x 195	2.3	CFP-225	SOLER & PALAU
VE-CEP-05	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	ALMACEN	100 CFM @ 0.2 hCA	127/180	29	0.29 x 0.29 x 195	2.3	CFP-225	SOLER & PALAU

PEDIATRIA CONSULTA INTERNA																										
EQUIPO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE AIRE (FAN & COIL)																										
CODIGO	DESCRIPCION	AREA	CARACTERISTICAS VENTILACION		CARACTERISTICAS DE ENFRIAMIENTO						CARACTERISTICAS ELECTRICAS				CARACTERISTICAS CALEFACCION		DIMENSIONES					LADO DE CONEXIONES	MODELO	FABRICANTE		
			FLUJO (CFM)	E.S.P. (P"CA)	CAPACIDAD REAL (MBH)	ENFRIAMIENTO SENSIBLE (MBH)	FLUJO (GPM)	W.P.D. (P"WC)	TEMPERATURA ENTRADA (°F)	TEMPERATURA SALIDA (°F)	V / F / HZ	POTENCIA MOTOR (HP)	CONSUMO (W)	MCA (Amper)	MOCP (Amper)	TIPO DE CALEFACCION	CAPACIDAD (kW)	VOLTAJE	LARGO (MTS.)	ANCHO (MTS.)	ALTO (MTS.)				PESO CP (KG)	
FC-CIP-01	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	ESPERA	2000	0.50	58.6	48.3	10.0	4.10	44	56	220/160	1	-	9.66	15	RESISTENCIA ELECTRICA MONTADA EN DUCTO	9.00	220/360	1.05	1.22	.55	109.0	DERECHO	BC4D072C1	TRANE	
FC-CIP-02	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO PSICOLOGO 3	400	0.15	7.5	6.2	1.8	2.75	44	56	220/180	1 / 12	60	--	--	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	DERECHO	HFXF05	TRANE	
FC-CIP-03	UNIDAD EVAPORADORA TIPO BLOWER COIL	CONSULTORIO PSICOLOGO 4	2000	0.50	58.6	48.3	10.0	4.10	44	56	220/160	1	-	9.66	15	RESISTENCIA ELECTRICA MONTADA EN DUCTO	9.00	220/360	1.05	1.22	.55	109.0	DERECHO	BC4D072C1	TRANE	


PEDIATRIA CONSULTA INTERNA									
EQUIPOS DE EXTRACCION									
CODIGO	DESCRIPCION	AREA	FLUJO DE AIRE	V/F/Hz	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (LxAxA) m	PESO (KG)	MODELO	FABRICANTE
VE-CIP-04	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	S.S.H.	100 CFM @ 0.2 hCA	127/180	29	0.29 x 0.29 x 195	2.3	CFP-225	SOLER & PALAU
VE-CIP-05	VENTILADOR CENTRIFUGO PARA MONTAJE EN PLAFON	S.S.M.	100 CFM @ 0.2 hCA	127/180	29	0.29 x 0.29 x 195	2.3	CFP-225	SOLER & PALAU



UBICACION:



NORTE:

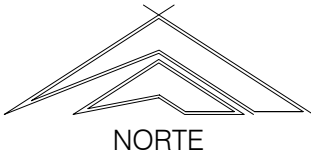

PROYECTO:

SIMBOLOGÍA / NOTAS:

REVISIÓN:

No:	REVISIÓN / APROBACIÓN	FECHA
0	PARA CONSTRUCCION	OCT/2018
1	PARA CONSTRUCCION	NOV/2019

UBICACIÓN:

ESCALA:	ACOTACIONES: METROS
---------	------------------------

ESCALA GRÁFICA:

FECHA
OCTUBRE /2018

ING. SERGIO A. QUINTANILLA SCOTT
IME CED. 1540960

PLANO:
CUADRO DE EQUIPOS

CLAVE PLANO:
HVAC - 001D

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO. NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS