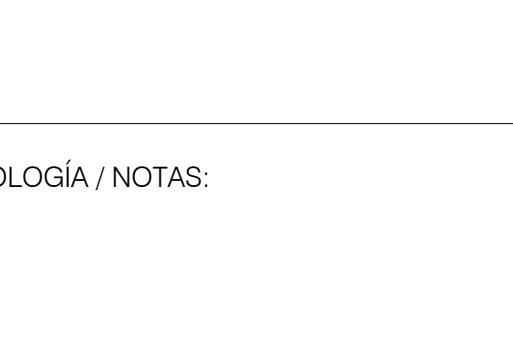
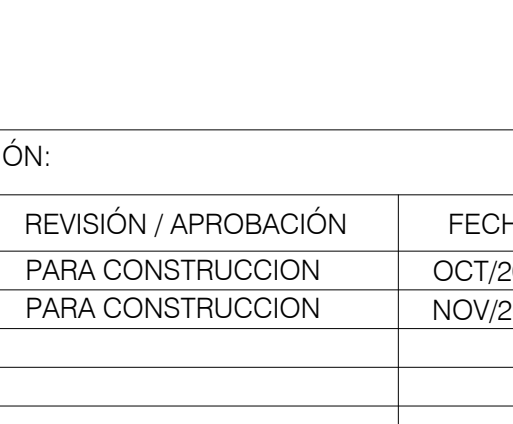
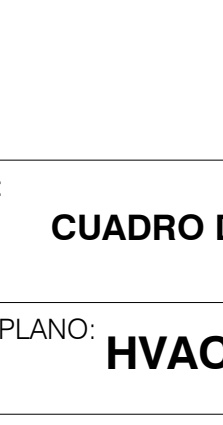
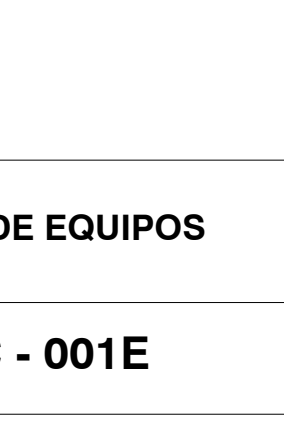
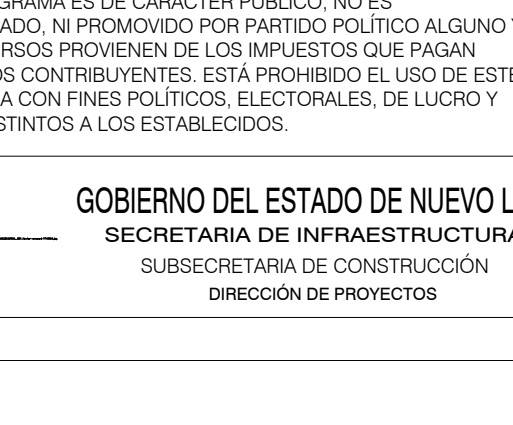


URGENCIAS																										
EQUIPO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE AIRE (FAN & COIL)																										
CODIGO	DESCRIPCION	AREA	CARACTERISTICAS VENTILACION		CARACTERISTICAS DE ENFRIAMIENTO							CARACTERISTICAS ELECTRICAS					CARACTERISTICAS CALEFACCION			DIMENSIONES			LADO DE CONEXIONES	MODELO	FABRICANTE	
			FLUJO (GPM)	E.S.P (IN/CA)	CAPACIDAD REAL (MMHg)	ENFRIAMIENTO SENSIBLE (MMHg)	FLUJO (GPM)	W.P.D. (W/WT)	TEMPERATURA ENTRADA (°F)	TEMPERATURA SALIDA (°F)	V / F / HZ	POTENCIA MOTOR (HP)	CONSUMO (KW)	MCA (PSH)	MOCF (A/HP)	TIPO DE CALEFACCION	CAPACIDAD (MMHg)	VOLTAJE	LARGO (PES)	ANCHO (PES)	ALTO (PES)	PESO OP (KG)				
FC-URG-01	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	SALA DE ESPERA PONIENTE	700	0.15	14.00	11.70	2.40	2.18	44	56	220/160	1 / 6	120	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	3.20	220/160	2.00	64	36	63.0	DERECHO	HF9F10	TRANE
FC-URG-02	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	INFORMACION RECEPCION PONIENTE	400	0.15	6.60	6.30	1.20	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	DERECHO	HF9F05	TRANE
FC-URG-03	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	SEGURIDAD FILTRO	400	0.15	7.30	6.60	1.30	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	DERECHO	HF9F05	TRANE
FC-URG-04	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	INFORMACION RECEPCION ORIENTE	400	0.15	6.90	6.20	1.20	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	IZQUIERDO	HF9F05	TRANE
FC-URG-05	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	SALA DE ESPERA ORIENTE	700	0.15	14.00	11.70	2.40	2.18	44	56	220/160	1 / 6	120	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	3.20	220/160	2.00	64	36	63.0	IZQUIERDO	HF9F10	TRANE
FC-URG-06	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO Y CURACIONES 1	400	0.15	11.40	9.60	2.00	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	DERECHO	HF9F05	TRANE
FC-URG-07	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO Y CURACIONES 2	400	0.15	11.40	9.60	2.00	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	DERECHO	HF9F05	TRANE
FC-URG-08	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	TRAJE PONIENTE	400	0.15	11.30	9.50	2.00	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	IZQUIERDO	HF9F05	TRANE
FC-URG-09	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	TRAJE ORIENTE	400	0.15	11.30	9.50	2.00	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	DERECHO	HF9F05	TRANE
FC-URG-10	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO Y CURACIONES 3	400	0.15	11.40	9.60	2.00	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	DERECHO	HF9F05	TRANE
FC-URG-11	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CONSULTORIO Y CURACIONES 4	400	0.15	11.40	9.60	2.00	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	DERECHO	HF9F05	TRANE
FC-URG-12	UNIDAD EVAPORADORA TIPO BLOWER COIL	CEYE	500	0.50	15.60	14.00	2.60	4.40	44	56	220/160	1 / 2	-	5.33	15	-	RESISTENCIA ELECTRICA MONTADA EN DUCTO	-	-	79	61	35	46.0	DERECHO	BCHD02C1	TRANE
FC-URG-13	UNIDAD EVAPORADORA TIPO BLOWER COIL	OBSERVACION ADULTOS PONIENTE	2000	0.50	57.20	47.70	10.00	4.10	44	56	220/160	1	-	9.66	15	-	RESISTENCIA ELECTRICA MONTADA EN DUCTO	9.00	220/360	1.05	1.22	55	109.0	IZQUIERDO	BCHD07C1	TRANE
FC-URG-14	UNIDAD EVAPORADORA TIPO BLOWER COIL	OBSERVACION ADULTOS ORIENTE	2000	0.50	55.90	46.50	10.00	4.10	44	56	220/160	1	-	9.66	15	-	RESISTENCIA ELECTRICA MONTADA EN DUCTO	9.00	220/360	1.05	1.22	55	109.0	DERECHO	BCHD07C1	TRANE
FC-URG-15	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	ASILADO 1 PONIENTE	400	0.15	7.30	6.10	1.30	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	DERECHO	HF9F05	TRANE
FC-URG-16	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	ASILADO 2 PONIENTE	400	0.15	7.30	6.10	1.30	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	DERECHO	HF9F05	TRANE
FC-URG-17	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	TERAPIA ELECTROSHOCK	500	0.15	13.90	11.70	2.30	3.94	44	56	220/160	1 / 10	70	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.80	220/160	1.48	64	36	46.0	DERECHO	HF9F06	TRANE
FC-URG-18	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	ASILADO 1 ORIENTE	400	0.15	7.30	6.10	1.30	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	IZQUIERDO	HF9F05	TRANE
FC-URG-19	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	ASILADO 2 ORIENTE	400	0.15	7.30	6.10	1.30	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	IZQUIERDO	HF9F05	TRANE
FC-URG-20	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	CENIDE	400	0.15	8.90	7.90	1.50	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	IZQUIERDO	HF9F05	TRANE
FC-URG-21	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	FARMACIA INTERNA	400	0.15	11.30	9.70	2.00	2.75	44	56	220/160	1 / 12	60	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	1.60	220/160	1.43	64	36	43.0	IZQUIERDO	HF9F05	TRANE
FC-URG-22	UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL	FARMACIA EXTERNA	800	0.15	19.90	17.60	3.40	4.27	44	56	220/160	1 / 3	210	-	-	-	RESISTENCIA ELECTRICA INCLUIDA EN EQUIPO	3.60	220/160	2.17	64	36	72.0	IZQUIERDO	HF9F12	TRANE

 UANL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	 FARO FACULTAD DE ARQUITECTURA																
 Nuevo León LA VISTA DESDE ARRIBA	 Secretaría de Salud Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO																
UBICACIÓN: 																	
NORTE:  NORTE																	
PROYECTO: 																	
SIMBOLOGÍA / NOTAS: 																	
REVISIÓN: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 60%;">REVISIÓN / APROBACIÓN</th> <th style="width: 30%;">FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>PARA CONSTRUCCION</td> <td>OCT/2018</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PARA CONSTRUCCION</td> <td>NOV/2019</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No.	REVISIÓN / APROBACIÓN	FECHA	0	PARA CONSTRUCCION	OCT/2018	1	PARA CONSTRUCCION	NOV/2019						
No.	REVISIÓN / APROBACIÓN	FECHA															
0	PARA CONSTRUCCION	OCT/2018															
1	PARA CONSTRUCCION	NOV/2019															
UBICACIÓN: 																	
ESCALA: 	ACOTACIONES: 																
ESCALA GRÁFICA: 																	
FECHA 																	