
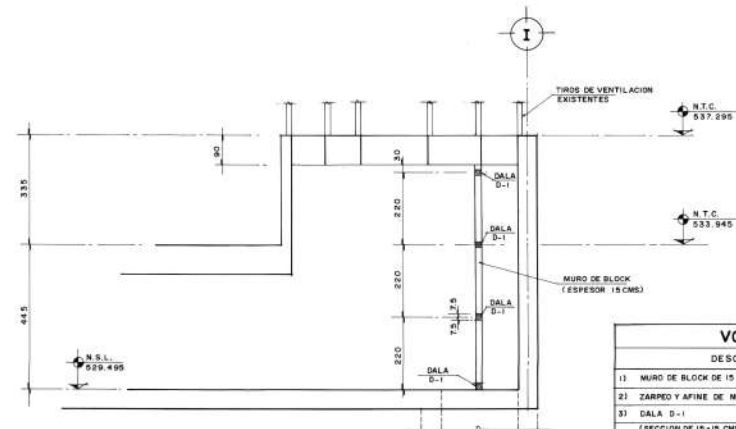
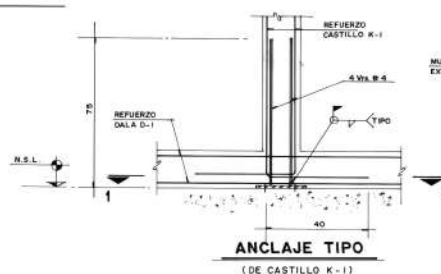


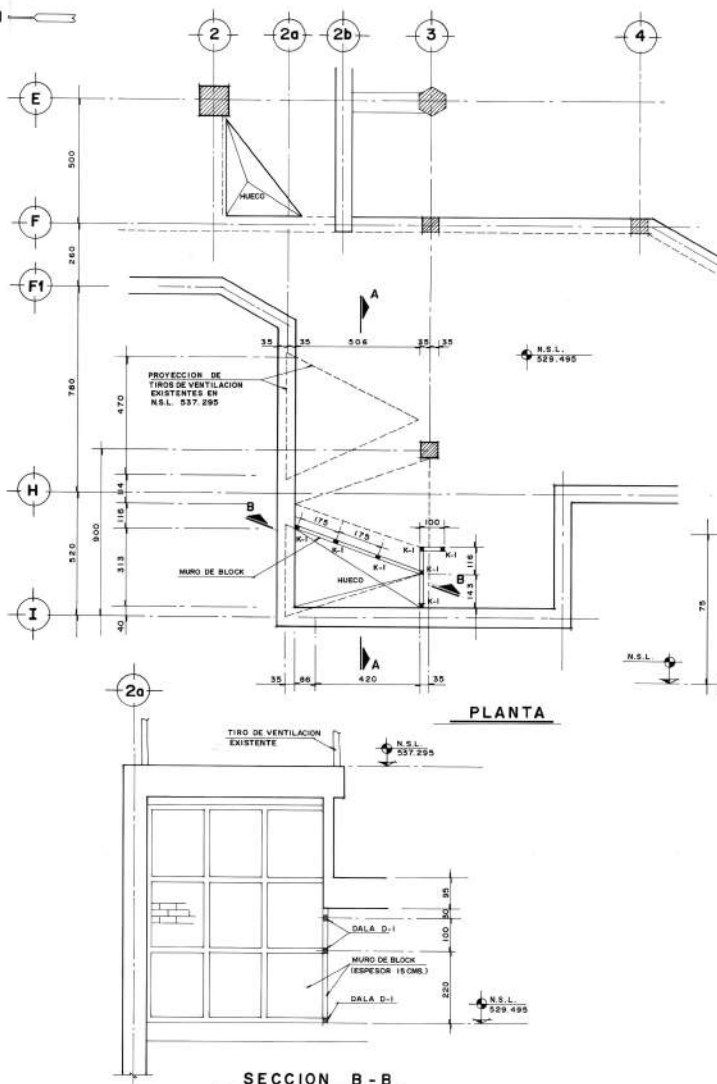

SECCION A-A
ESC. 1:75


VOLUMENES DE OBRA		
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1) MURO DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR	M ²	49.15
2) ZARPEO Y AFINE DE MUROS	M ²	98.27
3) DALA D-1 (SECCION DE 15x15 CMS. CON 4 Vta. # 4 Y EST. # 2.5 x 25) CONCRETO Fc = 200 Kg/cm ²	ML	31.97
4) CASTILLOS K-1 (SECCION DE 15x15 CMS. CON 4 Vta. # 4 Y EST. # 2.5 x 25) CONCRETO Fc = 200 Kg/cm ²	ML	34.7
5) PLACAS 20x20x0.84 CMS. DE ESPESOR, ACERO A-36	Kg	37.66
6) TAPETES HRS 14-214 # SIMILAR	PZ.	64
7) VARILLA N ² 4 fy = 4200 Kg/cm ²	Kg	20.87

SIMBOLOGIA:

N.S.L. = NIVEL SUPERIOR DE LOSA
N.T.C. = NIVEL TOPE DE CONCRETO

NOTAS:

- ACOTACIONES EN CMS.
- CONCRETO EN CASTILLOS Y DALAS f_c = 200 Kg/cm²
- ACERO DE REFUERZO f_y = 4200 Kg/cm²
- ACERO ESTRUCTURAL A-36
- VERIFICAR DIMENSIONES EN CAMPO
- EN LOS EXTREMOS DE TODAS LAS DALAS D-1 EL REFUERZO DEBERA SOLDARSE EN PLACAS TAQUETEADAS AL MURO EXISTENTE DEL CUARTO DE VENTILACION.



CORTE 1-1
ESC. 1:75

PLANOS DE REFERENCIA

NO. DE PLANO	DESCRIPCION	NO.	DESCRIPCION	REVISO	APROB.	FECHA	REVISO CRUZADA
		0	APROBADO PARA CONSTRUCCION			02/02/95	

REVISIONES

REVISION CRUZADA

APROBADO PARA CONSTRUCCION

COMPAÑIA DISEÑADORA

REVISOR

FECHA

REVISOR

FECHA

REVISOR

FECHA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE
NUEVO LEON



TITULO I

ESTACION FUNDADORES
CUARTO DE VENTILACION NOR- PTE
MUROS PARA DUCTOS DE U. V. R.

NO. DE PLANO

REVISION

21-09-06-ES-0062

0

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACION CONTENIDA EN EL MISMO ES PROPIEDAD DEL S.C. METRORREY Y NO PODRA SER REPRODUCCION CON NINGUN SISTEMA MECANICO, ELECTRONICO O ELECTRONICO SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.