




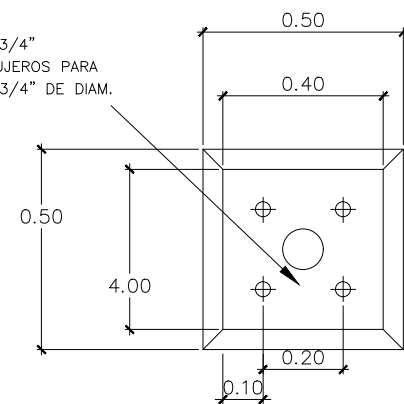

DUCTO PARA CABLEADO ELECTRICO
Y COMUNICACION PCV DE 4" DIAM.

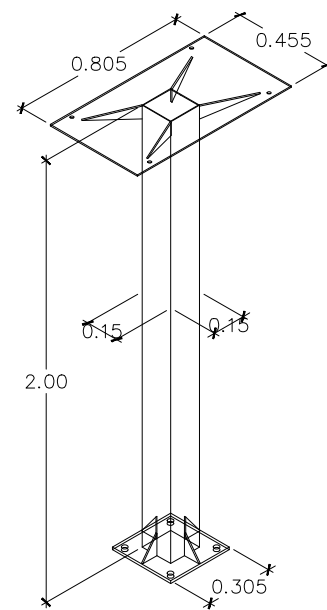

POSTE DE CONTROL

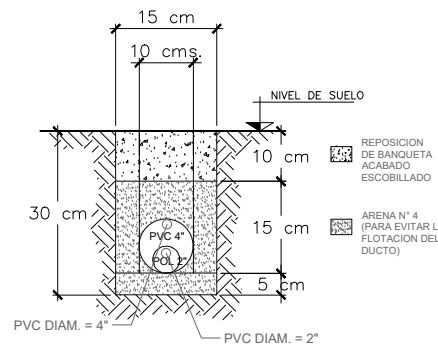

5 cm 15 cm 5 cm

NIVEL DE SUELO

5 cm

10 cm

45 cm

20 cm

5 cm

PVC 4"

POL

CAJON PARA CARPETA

CONCRETO
F_{cm} = 150kg/cm²

ARENA N° 4
(PARA EVITAR LA FLOTACION DEL DUCTO)

Diagrama de un tubo de PVC 4 pulgadas con flotación de concreto. El tubo tiene un diámetro de 15 cm y una longitud total de 30 cm. El flotón de concreto tiene una altura total de 15 cm, con una capa superior de 5 cm de concreto y una capa inferior de 5 cm de arena. El tubo está rodeado por una capa de 5 cm de concreto y una capa de 5 cm de arena. El nivel del suelo está indicado por una línea horizontal.

LEYENDA:

- CONCRETO
F_c = 100 kg/cm²
- ARENA N° 4
(PARA EVITAR FLOTACION DEL DUCTO)



DETALLE DE SEMÁFORO PEATONAL EN POSTE



DEPENDENCIA NORMATIVA



PROYECTO

**CENTRO DE
TRANSFERENCIA
LOS ÁNGELES**

LOS ÁNGELES - FÉLIX U. GOMÉZ

MUNICIPIO MONTERREY - SAN NICOLÁS DE LOS GARZA

NOMENCLATURA	
NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NB	NIVEL DE BAQUETA
NC	NIVEL DE CALLE
NJ	NIVEL DE JARDÍN

SIMBOLOGÍA GENERAL



E IF



NIVEL DE PISO
TERMINADO (PLANTA)

NOTAS:

1. LA PLANEA AEROTECNICA DEBEN SER SOLO DOS PLANEA AEROTECNICAS.
2. REALIZAR LOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS CORRESPONDIENTES PARA LAS ZONAS DE BARRIO Y C/ O. SUPONE UN SITIO LIBRE DE RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS.
3. VERIFICAR EN CAMPO NIVELES Y PENDIENTES DE PROYECTO, EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO MARICADO EN EL PROYECTO POR CONDICIONES PROPIAS DE LA ZONA. SE DEBERA AJUSTAR LOS NIVELES EN CAMPO AJUSTANDO LAS PENDIENTES MAXIMAS AL 6.0 % PARA LAS PLANEA AEROTECNICA. EN CASO DE NO BASTARLA SE HICIMOS EN SU DEFECTO, VERIFICANDO CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL AJUSTE DE NIVELES.
4. EN CASO DE AFECTAR PANTAS DE REGISTROS PLUVIALES, REJILLAS, SANITARIOS, AGUA POTABLE, ELECTRICAS, TELECOMUNICACIONES, ENTRE OTROS, SE DEBERA RE-NEUTRALIZAR A NIVEL DE PROYECTO. DEBE GARANTARSE LAS PROFUNDIDADES MINIMAS CON BASE EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA ORGANISMO OPERADOR.
5. REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE OBRAS PLUVIALES AFECTADAS POR PROYECTO. LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE QUE SE HICIMOS LA LIMPIEZA DE LAS PLANEA AEROTECNICA DE BARRIO DE BARRIO DE PISO, BANQUETA, COMBINADOS Y CUALQUIER OBRA HIDRAULICA COMPRENDIDA EN EL AREA DE PROYECTO.
6. LAS OBRAS PLUVIALES PROPUESTAS PERMITEN MITIGAR LOS EFECTOS QUE OCASIONAN LOS EVENTOS HIDROMETEOROLOGICOS, EN CASO DE NO ADOPTAR LA PREVENIMIENTA EXISTENTE EN LA ZONA. POR LO TANTO, SE DEBERA REVISAR EL ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO.

REV	FECHA	COMENTARIOS
-----	-------	-------------

1 MARZO-23 PROYECTO GEOMETRICO

RESPONSABLE DE PROYECTO

DEPENDENCIA NORMATIVA

CLAVE

CTLA -
SEM-02

NOMBRE DE PLANO

DETALLES DE SEMAFORIZACIÓN

NOTA:

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

